

«Утверждаю»

Директор МУП ЖКХ «Моргаушское»



\ Захаров И.Н. \

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
МУП ЖКХ «Моргаушское»**

**Проектируемый 4-этажный 32-х квартирный жилой дом с
пристроенными нежилыми помещениями**

(наименование объекта)

с.Моргауши, ул. 50 лет Октября кадастровый номер 21:17:160302:1313

(местонахождение объекта)


Администрация Моргаушского района

(наименование организации-заказчика)

1. Наименование потребителя: **ВРУ ЩУЭ стройки.**
(вводно-распределительное устройство объекта)
2. Максимальная мощность **60 кВт**
3. Источник электроэнергии: **КТП 10/0,4 кВ №1 «Котельная №2» на 400 кВА**
4. Условия присоединения: **Построить ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №1 до границы участка заказчика, окончательная длина определится в процессе проектирования (согласовать всеми заинтересованными сторонами). Провод принять самонесущий изолированный необходимого сечения по проекту. Тип опоры определить по проекту. Установка антивандального ЩУЭ, установка вводного автомата защиты на 100 А, трансформаторов тока 150\5, установка электронного счётчика учёта электроэнергии (тип «Меркурий»).**
5. Требования по дополнительному оборудованию на подстанции : **нет**
(установка панелей, трансформаторной, распределительных пунктов)
6. Рекомендация по защите кабеля от коррозии : **нет**
7. Сведения о возможности обеспечения строительства электроэнергией : **есть**
8. При отступлении от настоящих технических условий проект согласовать с **МУП ЖКХ « Моргаушское »**

Срок действия технических условий **2 года** со дня выдачи.

Электроснабжение проектируемого объекта осуществляется по прилагаемой схеме.

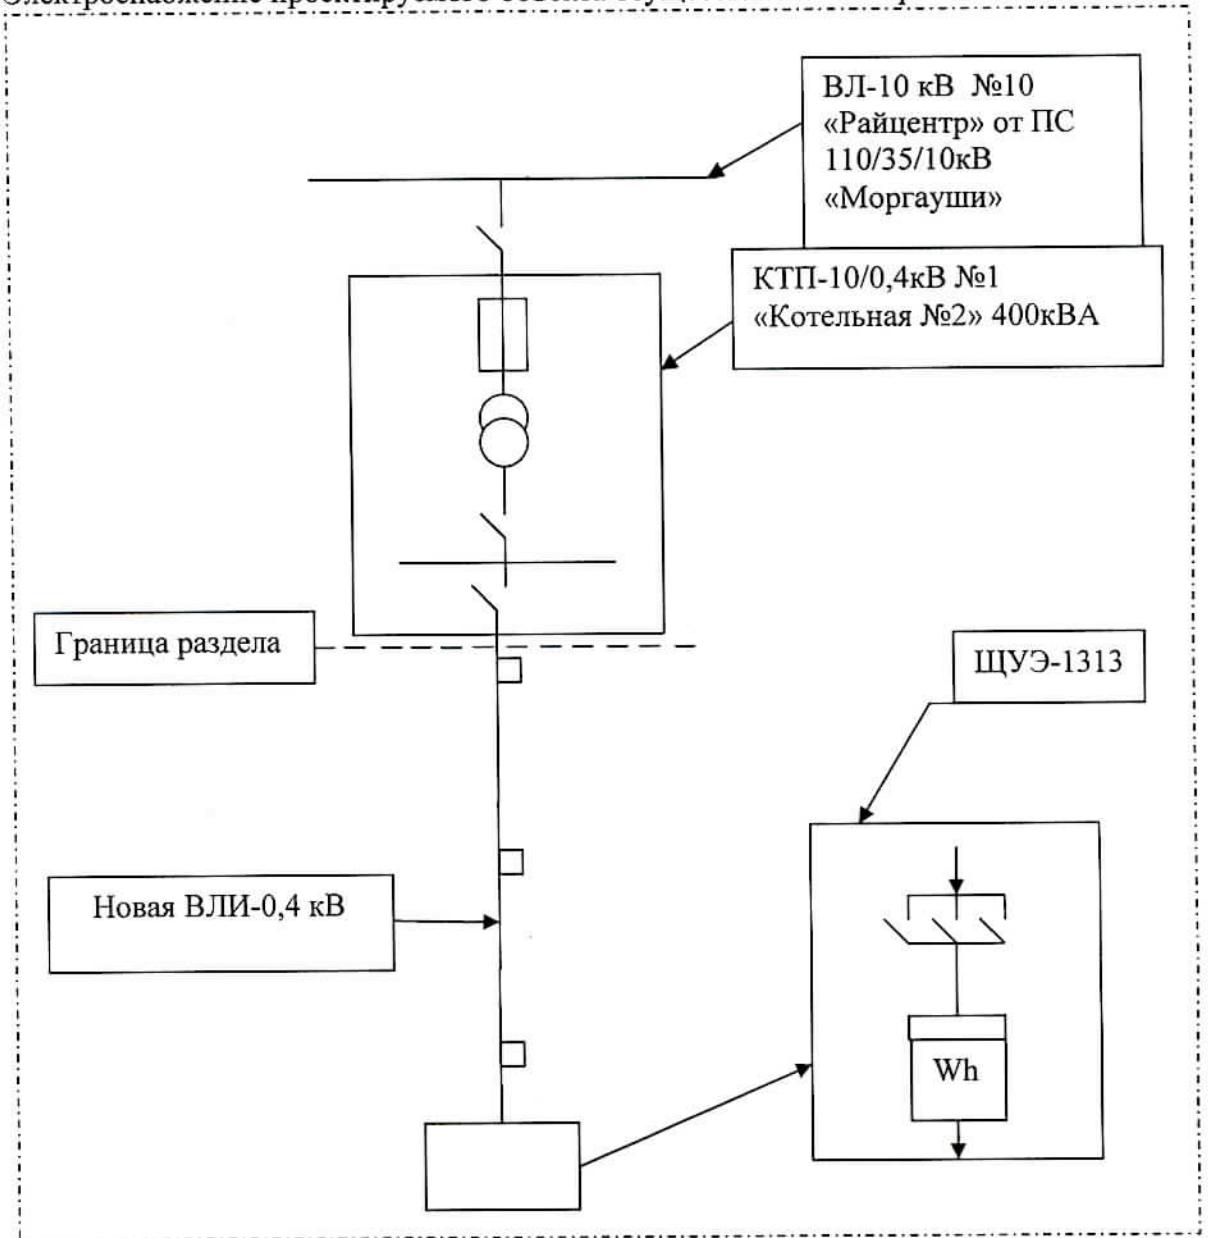

Ответственное лицо
заказчика

Заместитель главы администрации - начальник ОКС
(должность, наименование организации)



(подпись, инициалы, фамилия)

Матросов А.Н.

Ответственное лицо

службы эксплуатации: инженер-энергетик, Романов А.Н.
(должность, инициалы, фамилия)

М.П.



09.09.2020 г.

(дата)

(подпись, инициалы, фамилия)

\ Романов А.Н. \