

Чувашская Республика
город Алатырь
Муниципальное унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ»
города Алатыря Чувашской Республики

Почтовый адрес:

429820, ЧР

г. Алатырь, ул. Южная, 1

тел./факс 2-76-36 (83 531)

E-mail: murakva2006@rambler.ru

Реквизиты:

МУП «Водоканал» г.Алатырь Чувашской Республики

ИНН 2122007310, КПП 212201001

р/счет 40702810200000100171

АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

кор.счет 301018102000000000725

в Отделении НБ – Чувашская Республика г. Чебоксары

БИК 049706725

№ 422

« 12 » августа 20 18 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к городским сетям водопровода и канализации
участка под капитальное строительство

Местоположение – ул. Дальняя, 12-А; г. Алатырь, ЧР,
кад. № 21:03:010111:150
Заказчик – Администрация города Алатыря
Объемы водопотребления
и водоотведения - не более 10 м³/сут

1. Водоснабжение вышеуказанного участка возможно осуществить от водопровода d- 63мм, ПНД, проходящего к многоквартирному дому ул. Дальняя №3, присоединением с установкой смотрового колодца, установкой запорной арматуры (точка 1). На входе водопровода в помещение объекта установить водомер согласно объемам водопотребления.
2. Канализование хозяйственно – бытовых стоков вышеуказанного объекта возможно осуществить в канализацию d -150мм, чугун., присоединением в существующем смотровом колодце дома ул. Дальняя №3 (точка 2).
3. Проект возводимых наружных сетей водопровода, включая расчет объемов холодного водоснабжения, вышеуказанного объекта выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, нормативных документов ЖКХ, норм действующего законодательства и согласовать с МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР, а также отделом архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.
4. Подключение объекта к городским сетям водопровода производится на основании договора, заключаемого его собственником с МУП «Водоканал» г.Алатыря ЧР в соответствии с Постановлением Правительства РФ №406 от 13.05.2013г. и Постановлением Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам №123-32/тп от 12.12.2018 г.
5. Все вновь построенные водопроводные сети состоят на балансе и обслуживании собственника объекта, если иное разграничение не будет установлено в порядке, определенном действующим законодательством.
5. Технические условия действительны на период строительства до 31 декабря 2022 года.


Приложение: 1. Схема подключения к сетям водопровода (см. на обороте).

Директор
МУП «Водоканал»
г. Алатыря ЧР



В.И. Шоронов

entrance

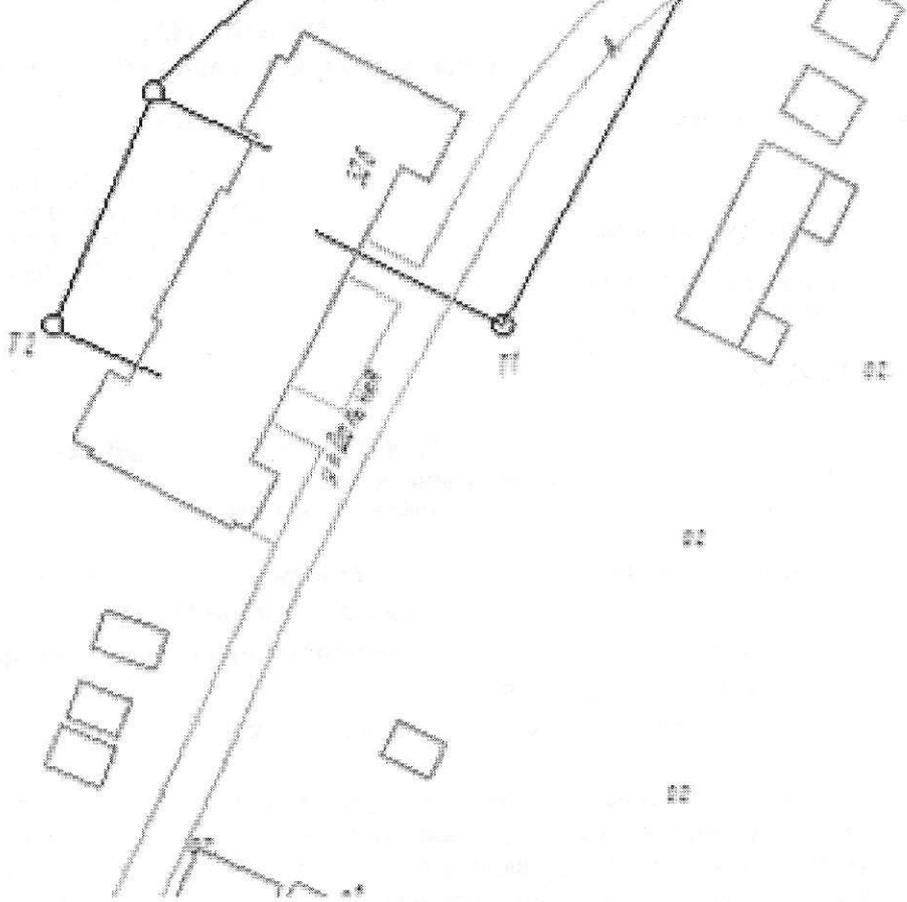

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]