

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение индивидуального жилого дома
кад. № 21:05:010110:15 по ул. Тимирязева г. Шумерля
к городским сетям водопровода и канализации.

22 июня 2020 г.

г. Шумерля

Заказчик: администрация г. Шумерля

Объект подключения: индивидуальный жилой дом.

Месторасположение: г. Шумерля, ул. Тимирязева, кадастровый номер 21:05-010110:15.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

За точку подсоединения к системе водоснабжения принять существующий водопроводный колодец по ул. Тимирязева-Лермонтова. В колодце установить вентиль (задвижку). Диаметр водопровода принять по расчету. Рекомендуемый материал труб – полиэтилен (ПНД, тип «С»). В месте подключения водопровода установить водосчетчик соответствующего диаметра (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), глава 3, статья 13.

Максимальная нагрузка на существующие сети водоснабжения – 0,32 м³/сут.

Максимальная мощность в точке подключения – 1 атм.

Диаметр существующего водопровода – 300 мм, материал труб – полиэтилен.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Местом присоединения проектируемой канализации принять ближайший канализационный колодец по ул. Горького-Чехова. Рекомендуемый материал труб – полиэтилен. Диаметр трубы принять по расчету.

Отметку лотка трубы уточнить на месте. Колодцы установить согласно СНиП.

Максимальная нагрузка на существующие сети водоотведения – 0,32 м³/сут.

Диаметр существующего трубопровода – 200 мм, материал труб – чугун.

Для подключения объектов к городским сетям водопровода и канализации необходимо оформить проект на строительство и согласовать с МУП ПУ «Водоканал», городским отделом архитектуры, с коммунальными службами города и другими заинтересованными организациями.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта не должен превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении (п.106 «Постановление РФ от 29 июля 2013 г. №644»)


Ордер на право производства земляных работ оформляется только после согласования проекта на строительство. Подключение водопровода и канализации к городским сетям производится службой ПУ «Водоканал» по подаче заявки, сдаче исполнительной документации и проекта в ПУ «Водоканал» и регистрации заявителя как абонента.

Срок действия условий подключения – 3 года.

Главный инженер
МУП ПУ «Водоканал»



Е.А. Кошеренков

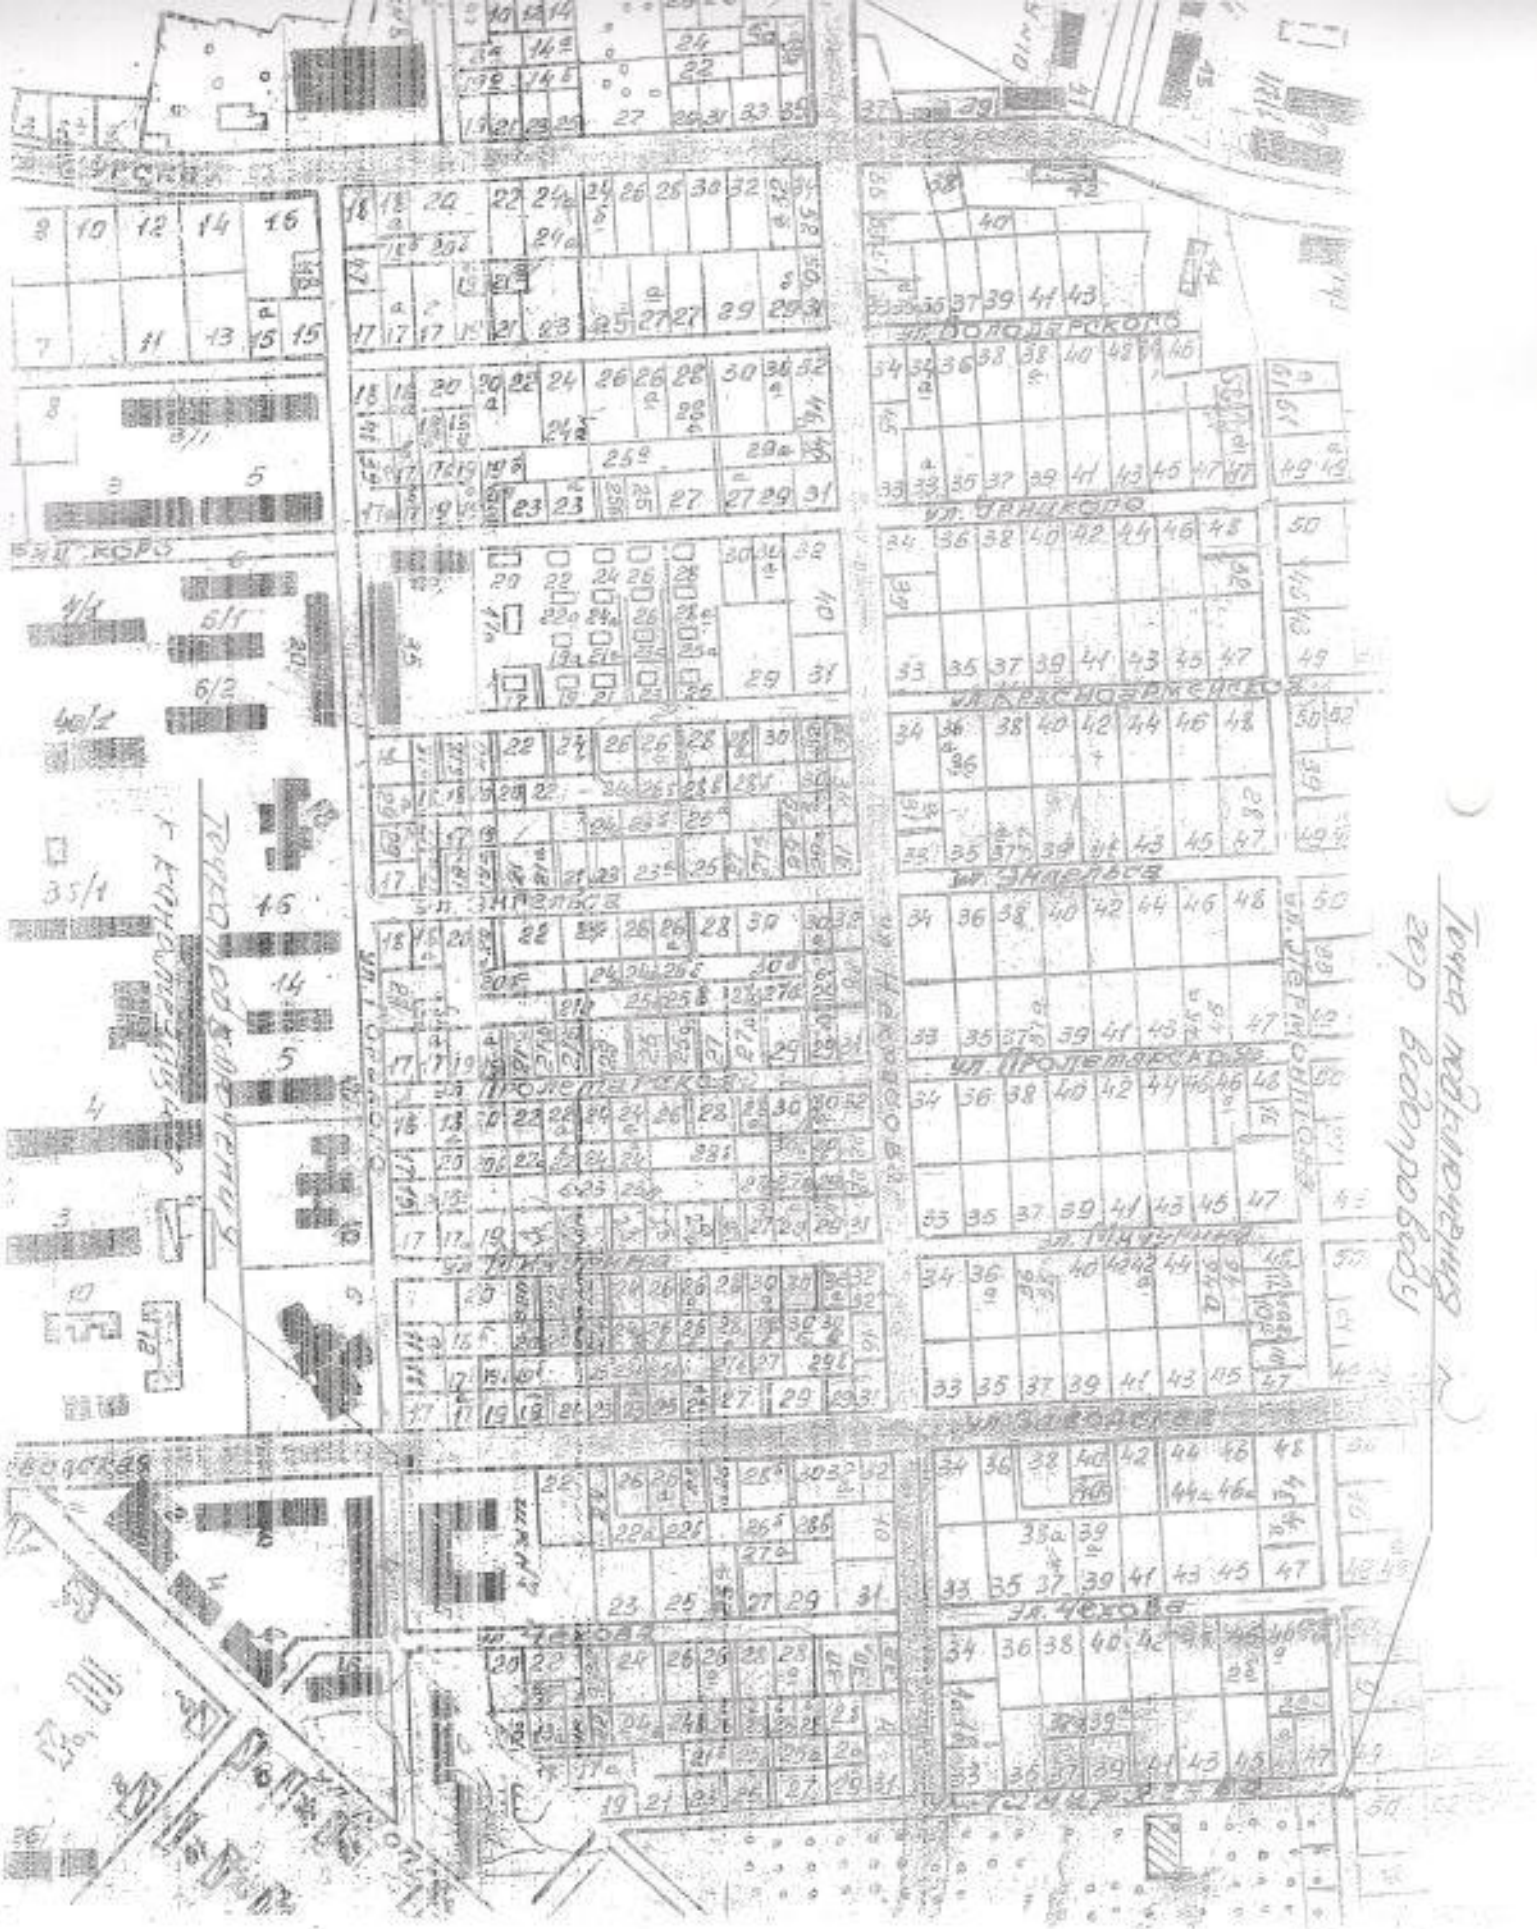

Точка измерения
свп. водопровода

Справка – расчет платы за подключение
(технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения)

Заказчик Администрация города Шумерля

Адрес объекта подключения г.Шумерля ул.Тимирязева кад.номер 21-05-0101 10-15

Запрашиваемый объем нагрузки:
водоснабжения $Q_{сутки} = 0,23 \text{ м}^3/\text{сут.}$

в I. Водоснабжение

1. Диаметр подключаемого трубопровода до. 25мм

2. Подключение в существующие сети из полиэт. труб

9. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку:

10. $T=0,959$ тыс. руб. за куб м/сут без НДС

4. Размер платы за присоединяемую нагрузку:

$\Sigma_{вс} = q_{сут} \times T = 0,23 \times 0,959 = 0,22057$ тыс. руб.

с НДС 264,68 рублей

Начальник абонентского отдела

Инженер по расчетам АО

Мижавайкина Д.В.

Веселова В.П.